

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 30-06-2026 — Ora: 09:52:00

Ubicazione cantiere:
RIF. AMPLIAMENTO PISCINA V.Bolzano 10 TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-008-SICANT-SGS	30-06-2026	ADRIA SRL VIA BOLZANO,10 FELETTU UMBERTO TAVAGNACCO UDINE
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP LUIGINO PATAT

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di impiantistica elettrica ed idraulica

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Tutti i percorsi comunicanti tra le parti operative della piscina e il cantiere in se, devono essere di totalmente chiuse e vietare l'accesso al cantiere, le porte di via di uscita devono essere chiuse a chiave se non vogliamo che personale esterno entri nel cantiere, viste le situazioni accadute

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Pulire cantiere
Aggiungere la cartellonistica di divieto di accesso, ripristinare i parapetti dove ci sia la caduta sul vuoto

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

Operaio Generico	5
Bagno chimico	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.



Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
TECNOELETTRICA IMPIANTI DI TOSO ALEX	—	
TERMOIDRAULICA MAINARDIS SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

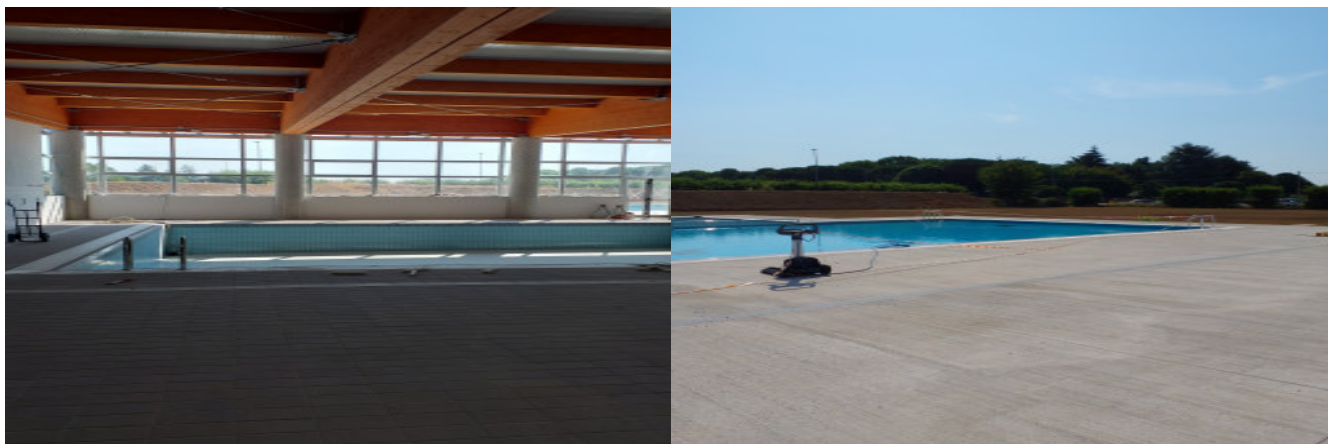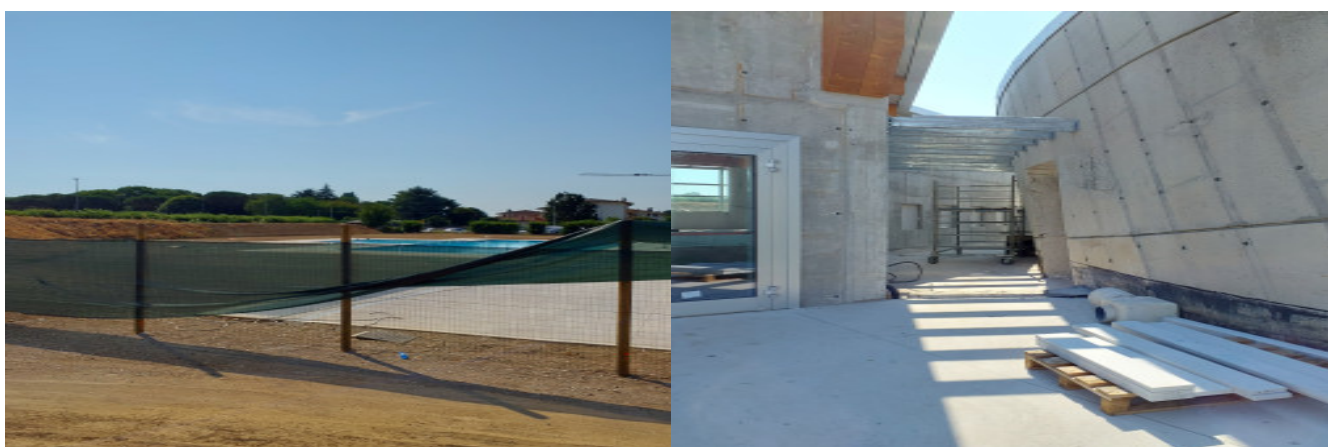

Galleria Fotografica

